

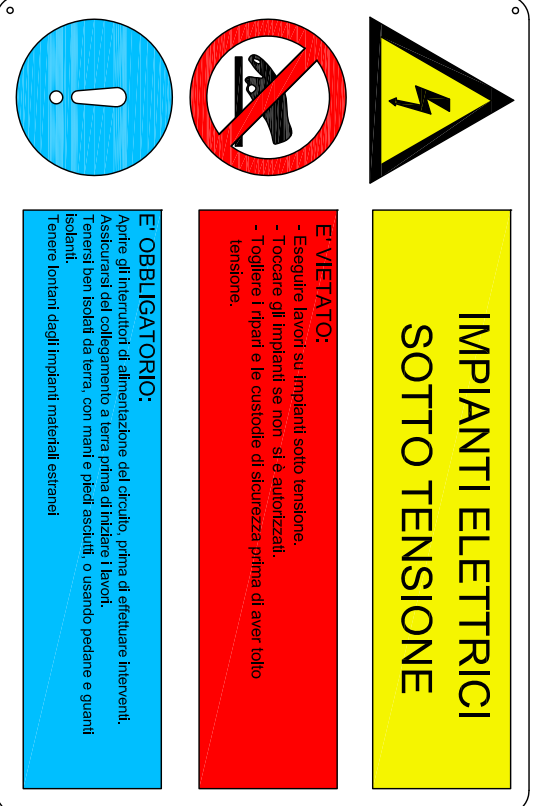




CARTELLONISTICA DI SICUREZZA RELATIVI AI TRASFORMATORI

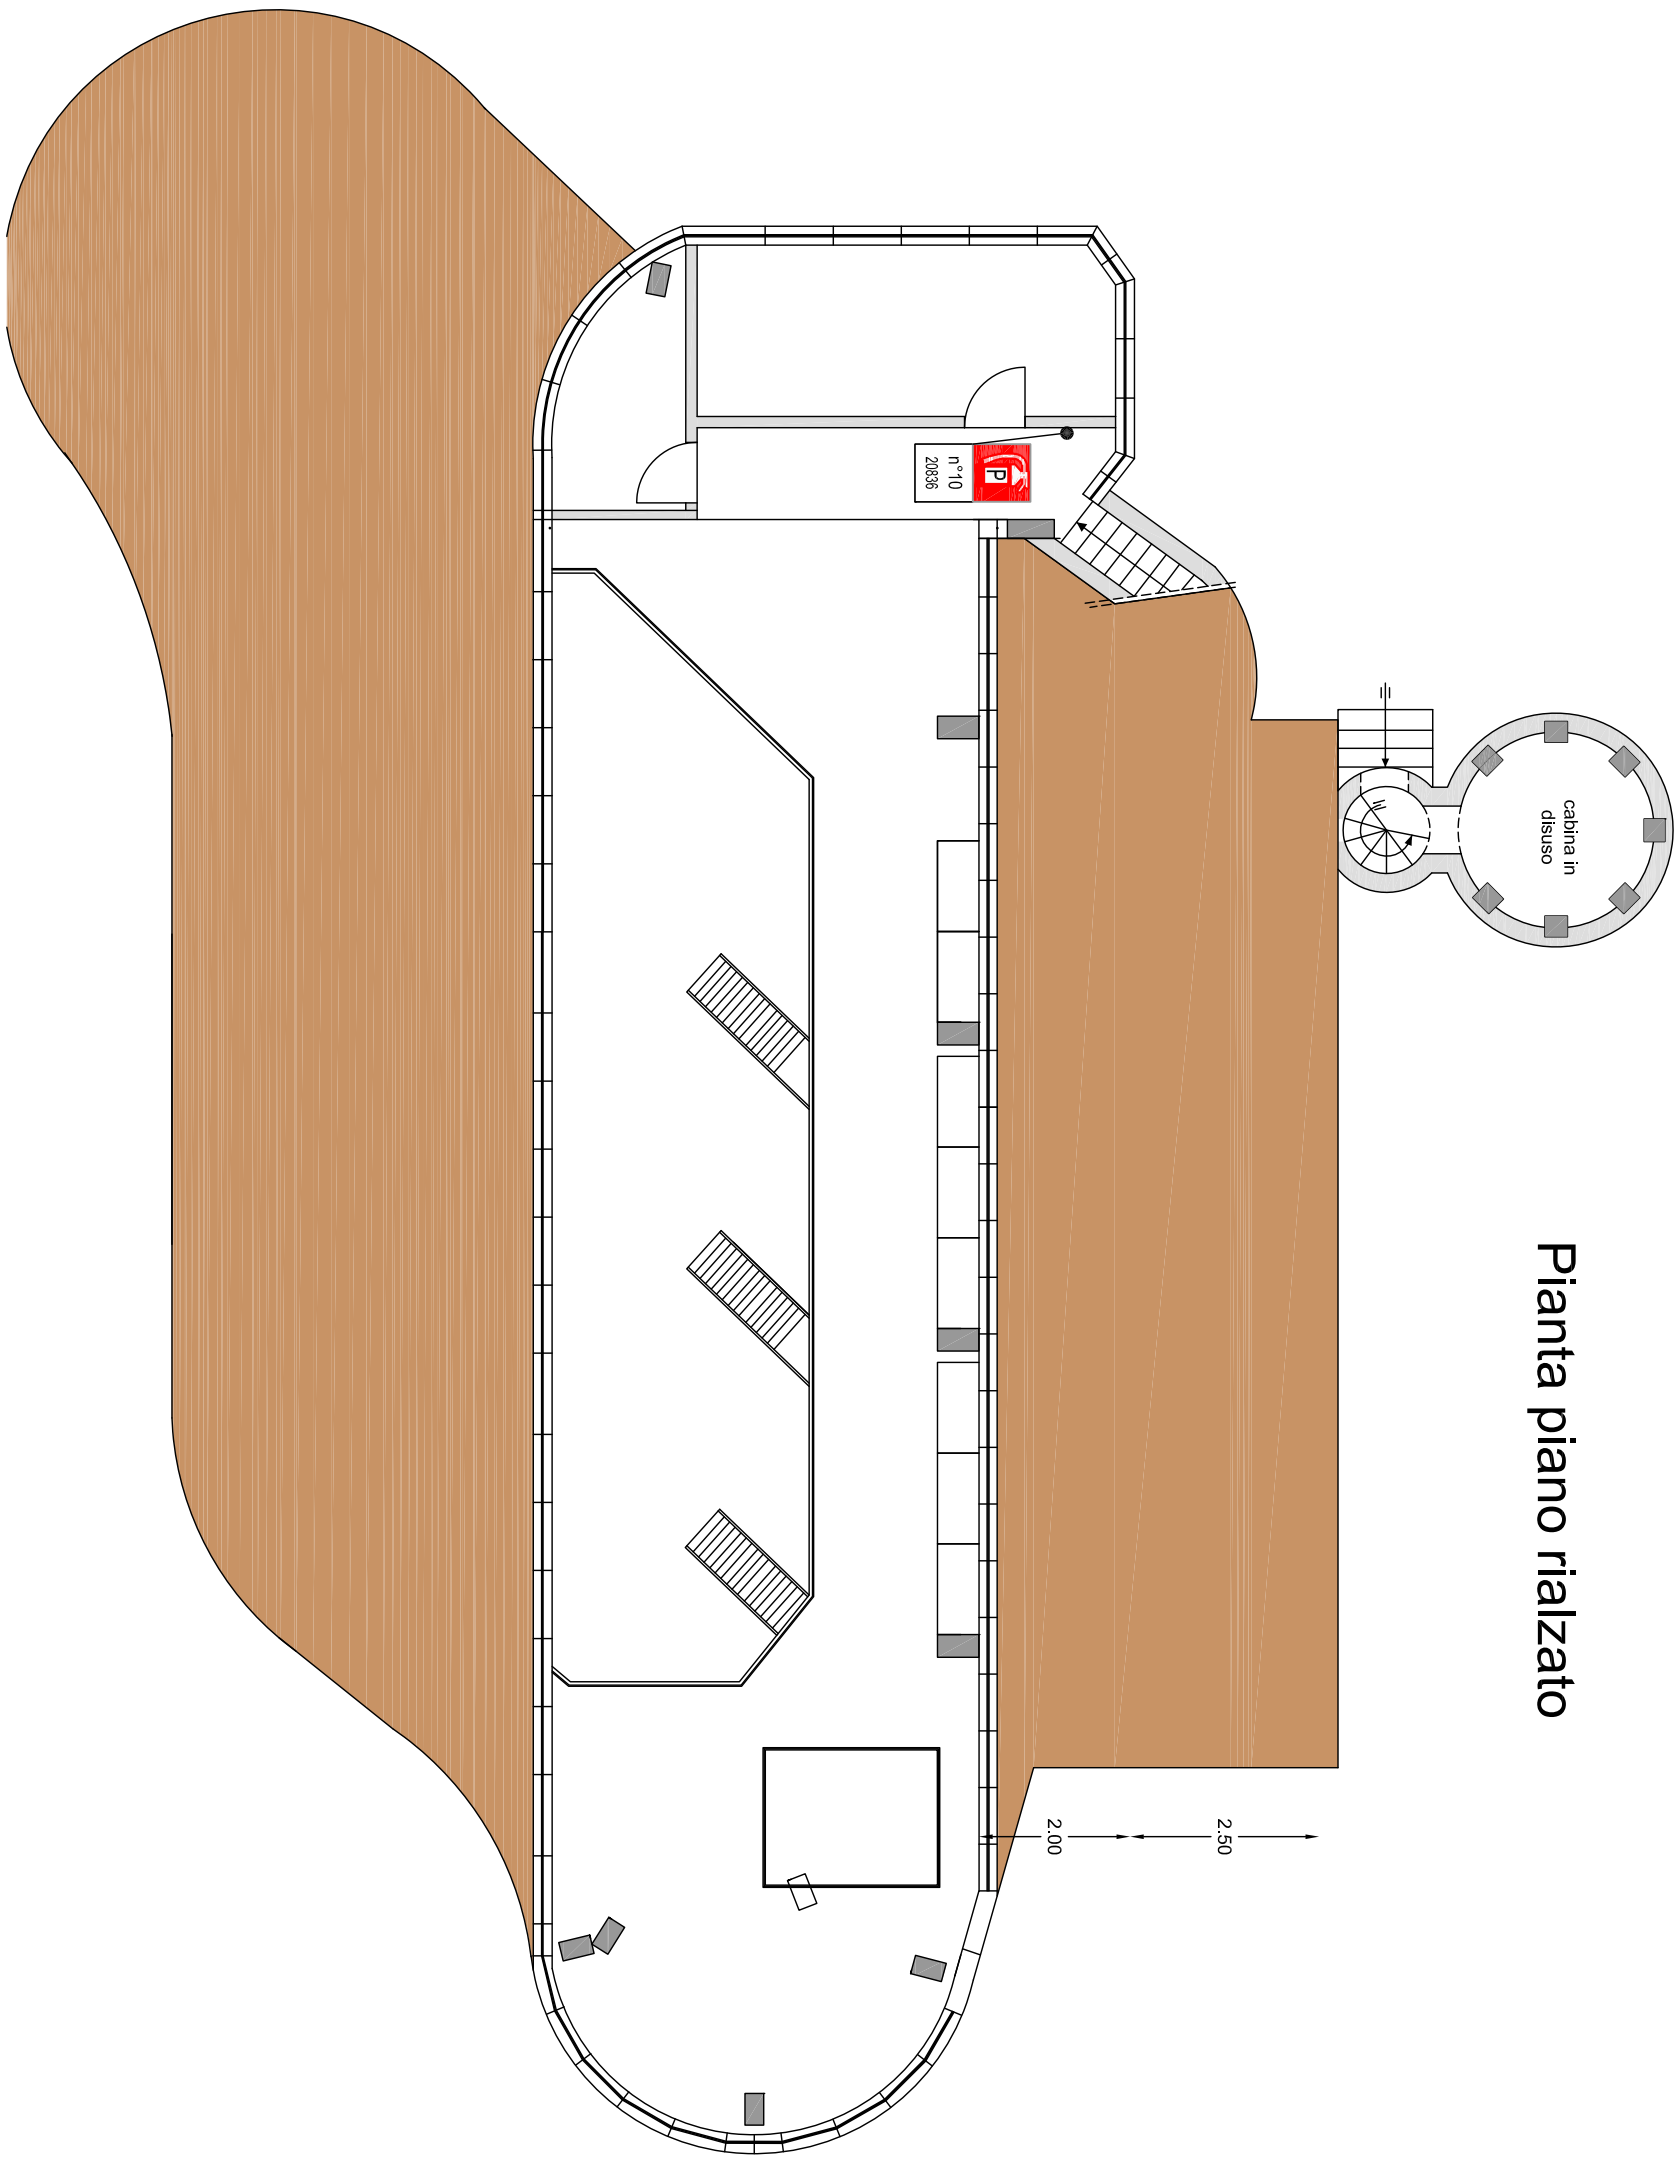

Pianta sala pompe

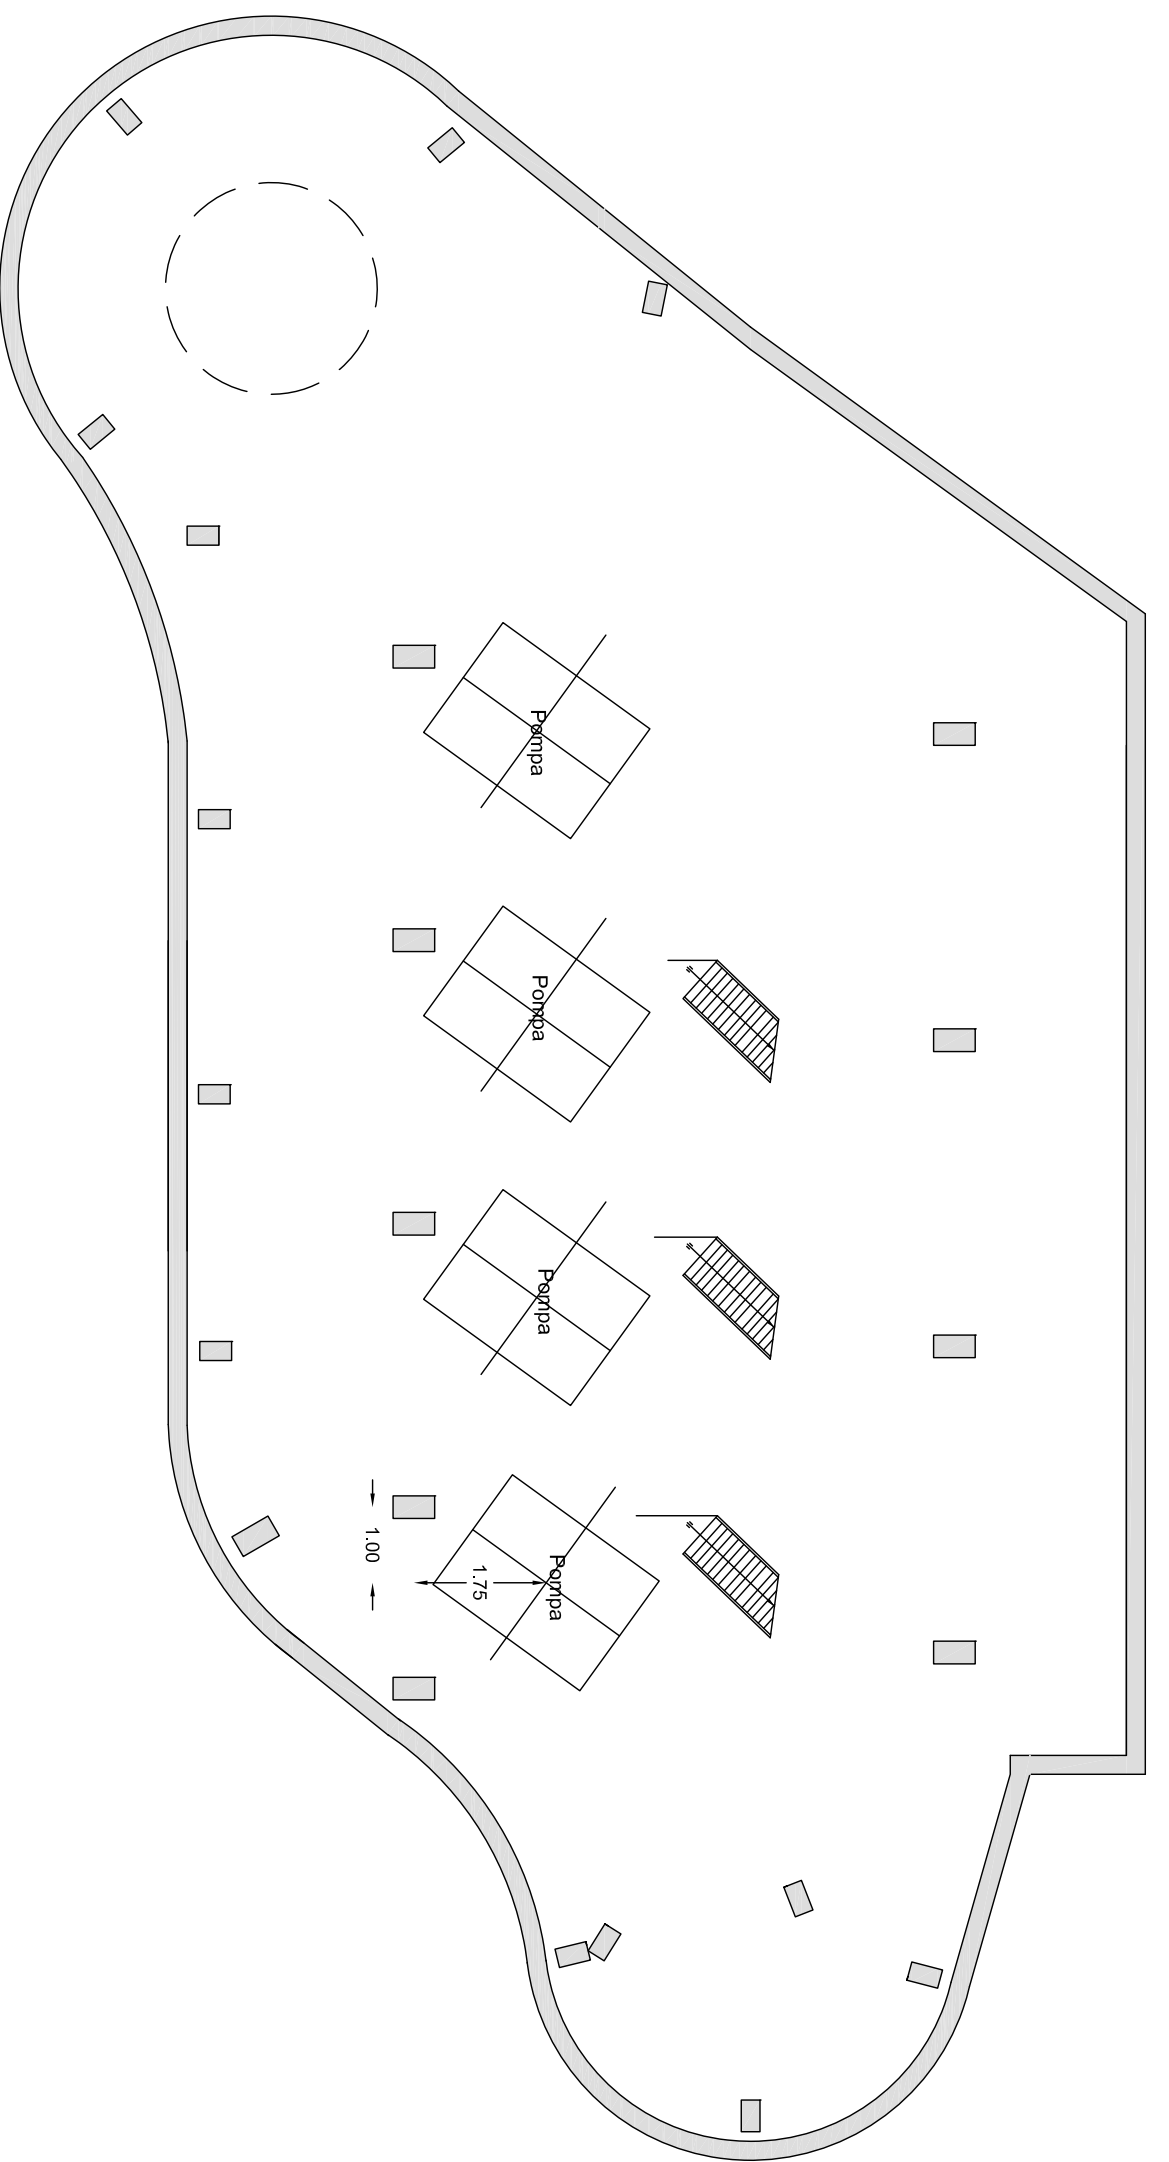

Pianta sala trasformatori

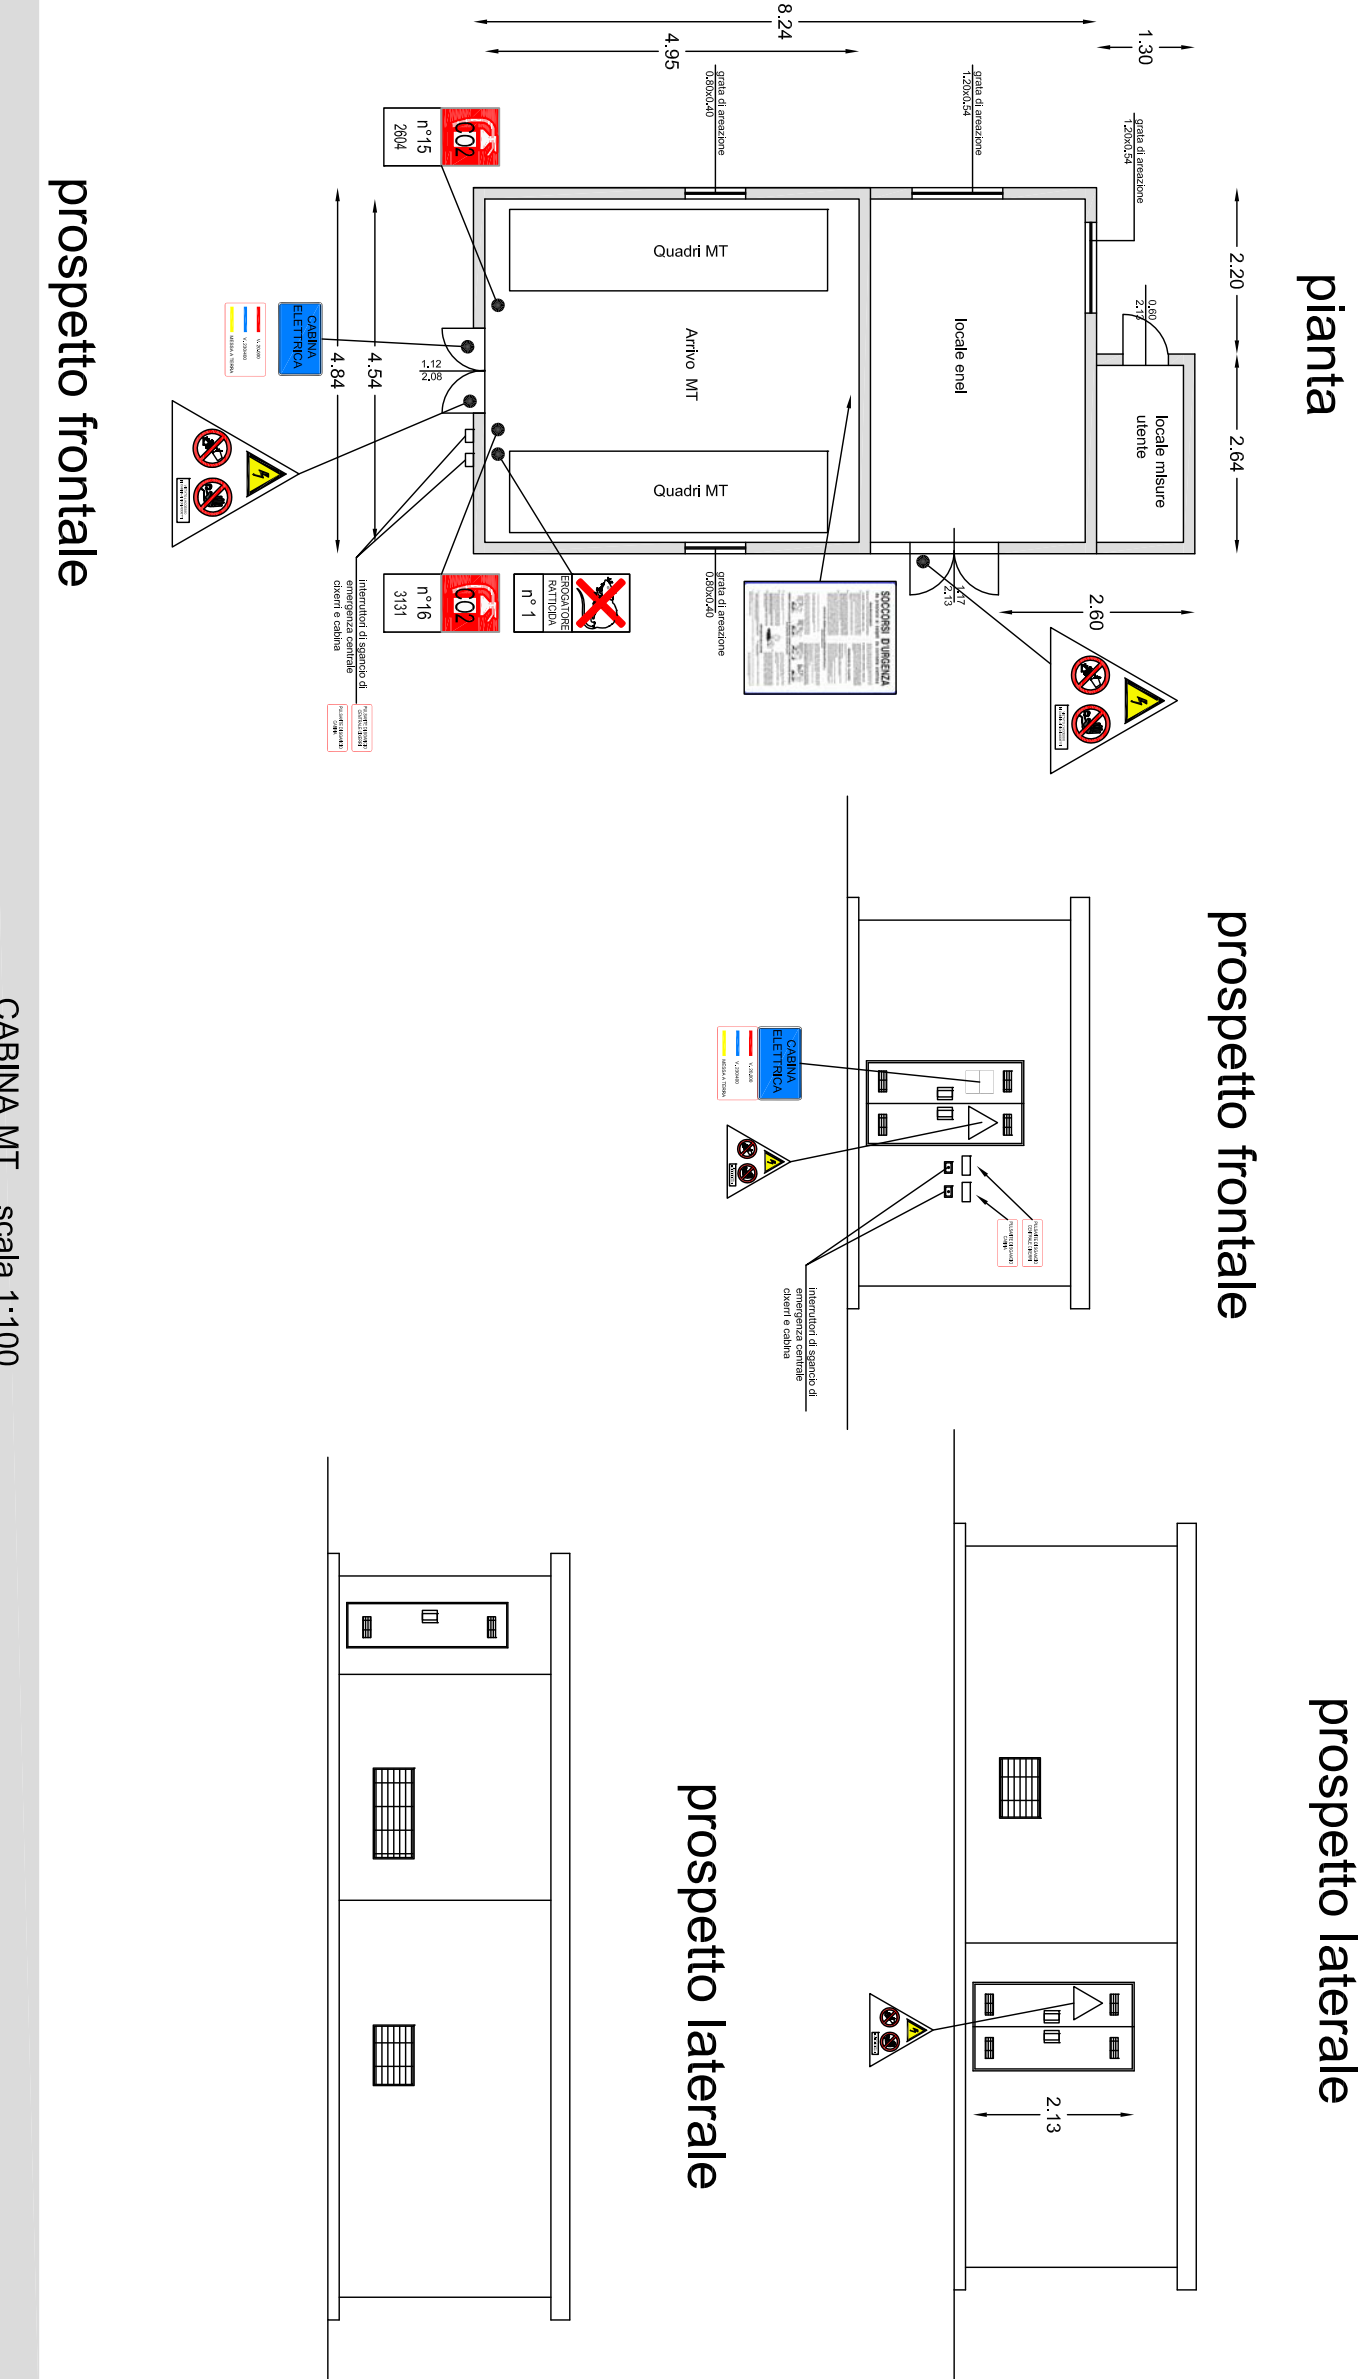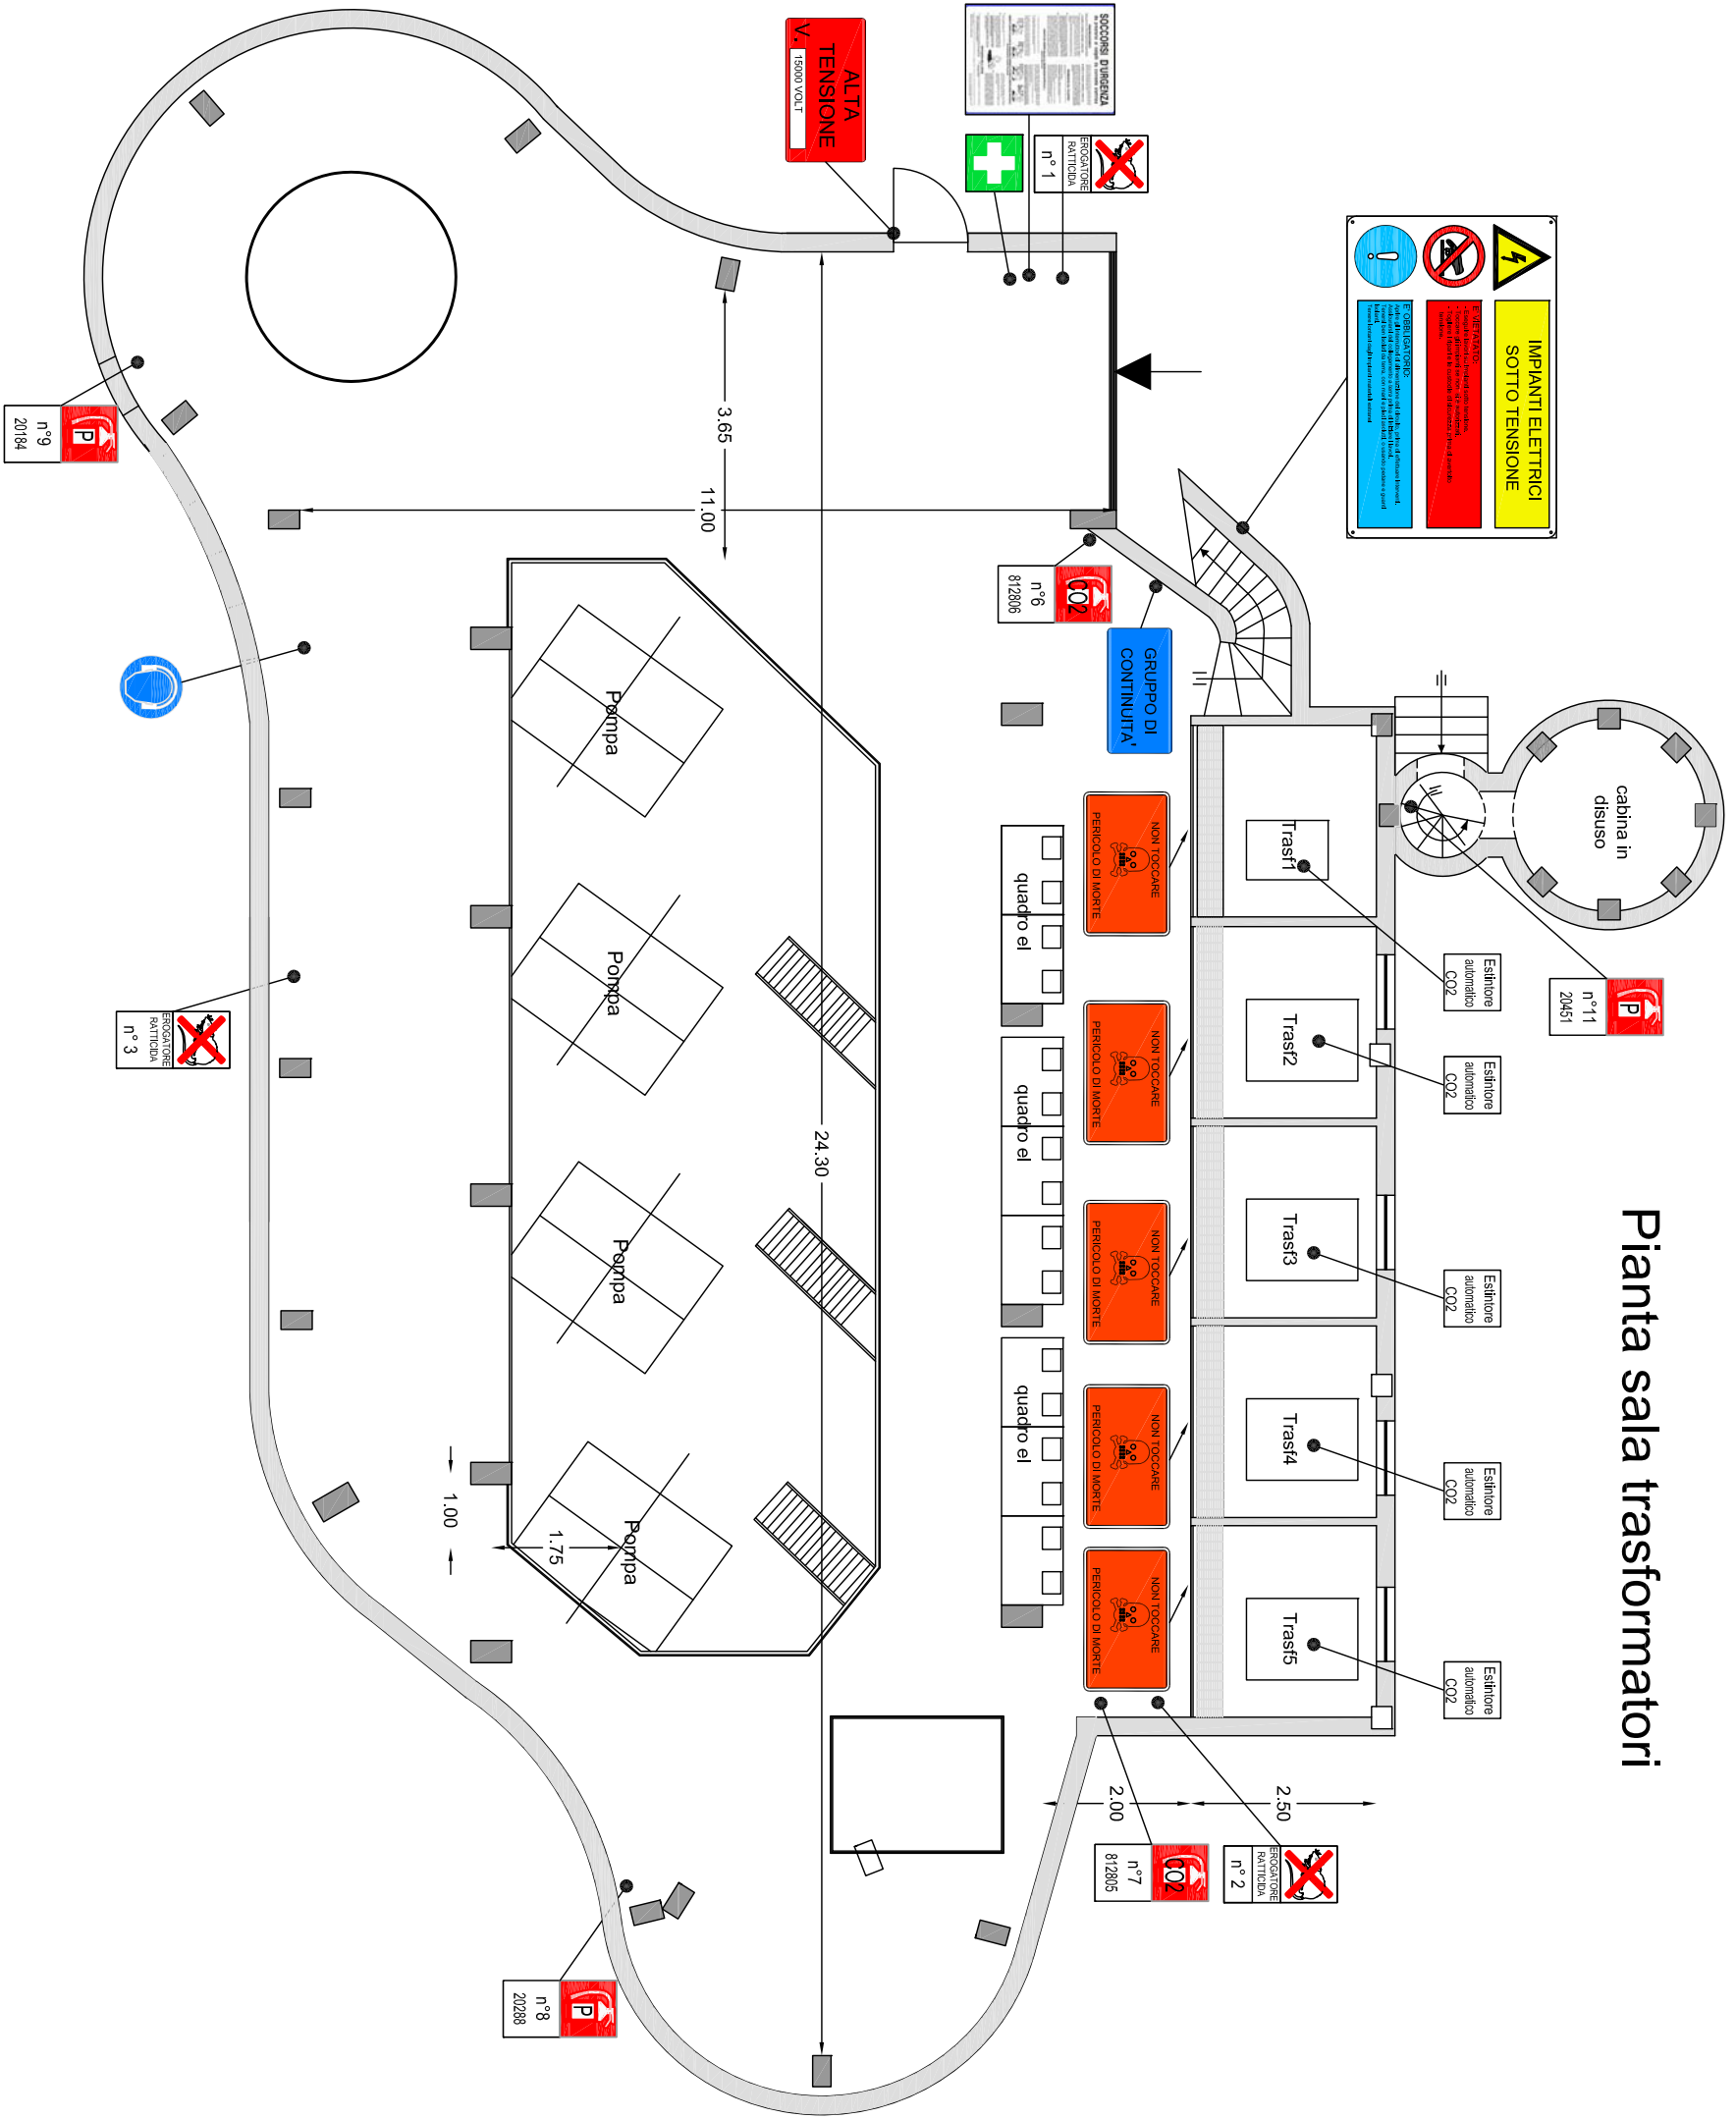

CABINA MT scala 1:100


prospetto frontale

prospetto frontale

prospetto laterale

prospetto laterale

Pianta quota pompa

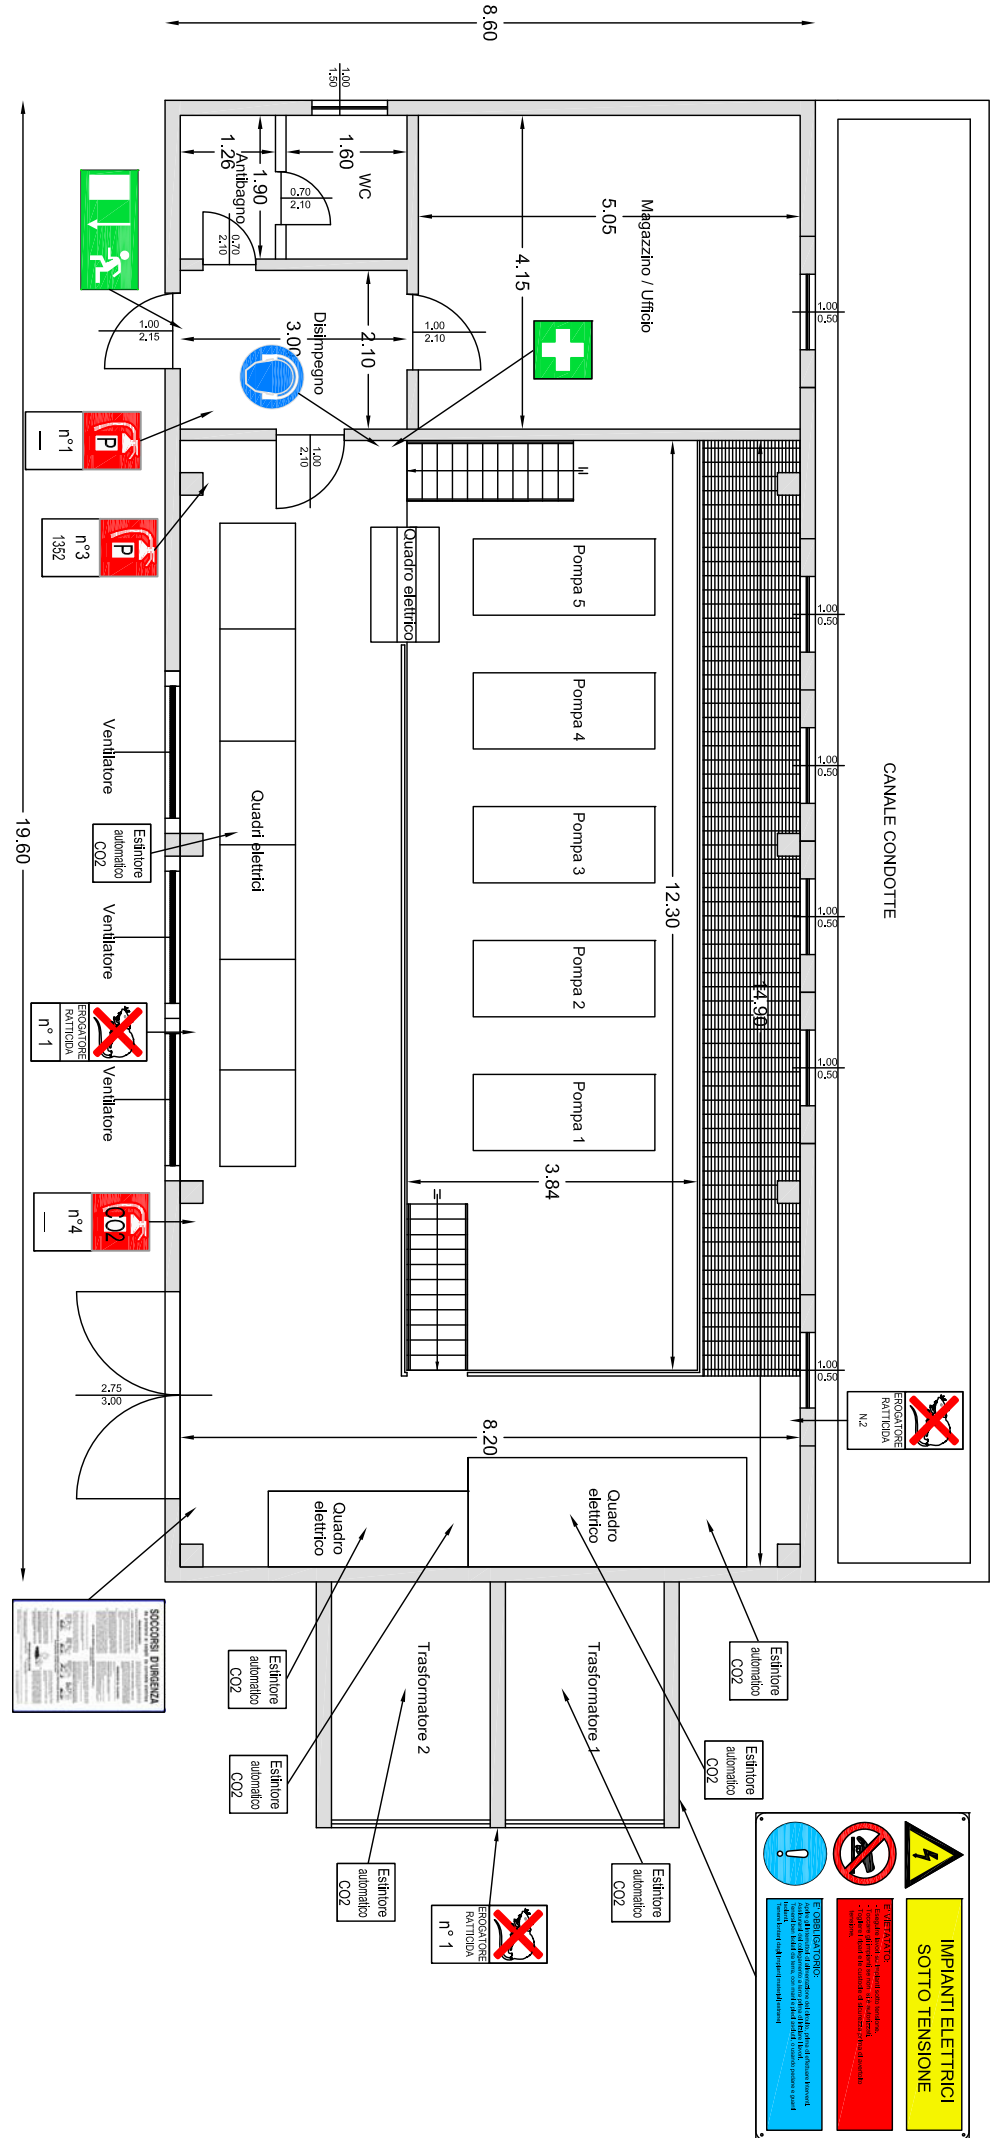

Pianta quota pompa

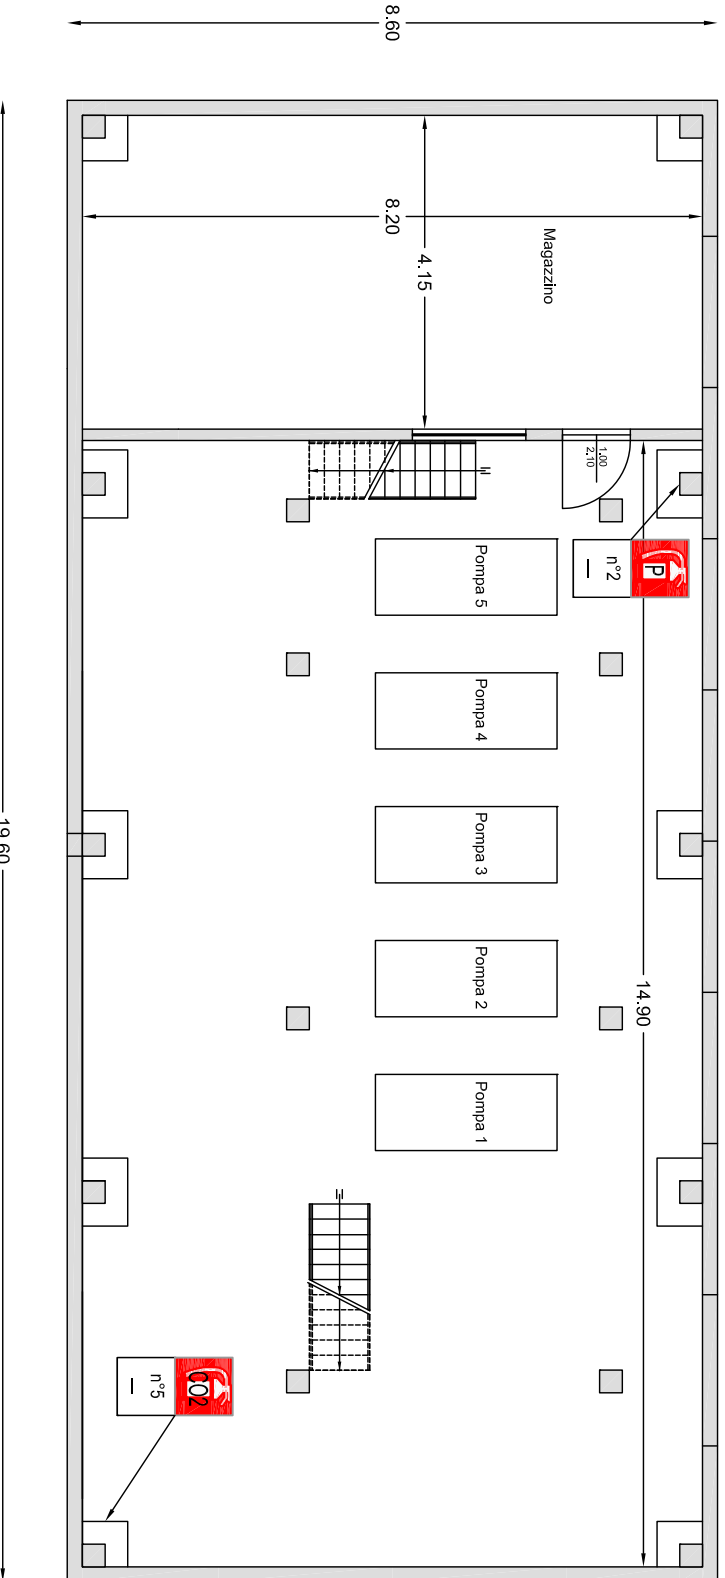


TABELLE CARTELLONISTICA - CIXERRI				
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA				
№	DESCRIZIONE	CONTENUTO	POSIZIONE	REVISIONE
1	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	1	1
2	PERICOLO DI URTO - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI URTO - RISCHIO ALTO	2	1
3	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	3	1
4	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	4	1
5	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	5	1
6	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	6	1
7	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	7	1
8	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	8	1
9	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	9	1
10	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	10	1
11	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	11	1
12	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	12	1

TABELLE CARTELLONISTICA - SULCIS				
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA				
№	DESCRIZIONE	CONTENUTO	POSIZIONE	REVISIONE
1	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	1	1
2	PERICOLO DI URTO - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI URTO - RISCHIO ALTO	2	1
3	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	3	1
4	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	4	1
5	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	5	1
6	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	6	1
7	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	7	1
8	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	8	1
9	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	9	1
10	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	10	1
11	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	11	1
12	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA - RISCHIO ALTO	12	1

REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Assessorato dei lavori pubblici  
Ente acque della Sardegna  
Servizio PIANIFICAZIONE E SICUREZZA

L.132/D.4 - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008

D.4.1 - Diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1)  
Impianto di sollevamento Cixerri (cod. SIMR: 7E.P1)  
Impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)

Progetto Definitivo - Esecutivo

PL ANIMETRIA DELLA SEGNALETICA  
IMPIANTI DI SOLELEVAMENTO CIXERRI E  
CIXERRI - SULCIS AMBITO 2 (7E.P1) E  
AMBITO 3 (1A.P1)  
Scale: VARIE

Progettista: Ing. Marco Pisu  
Collaboratore: Arch. Marco Pisu  
Responsabile del Progetto: Ing. Marco Pisu

Il Direttore del Servizio PIANIFICAZIONE E SICUREZZA  
Geniale 2018